
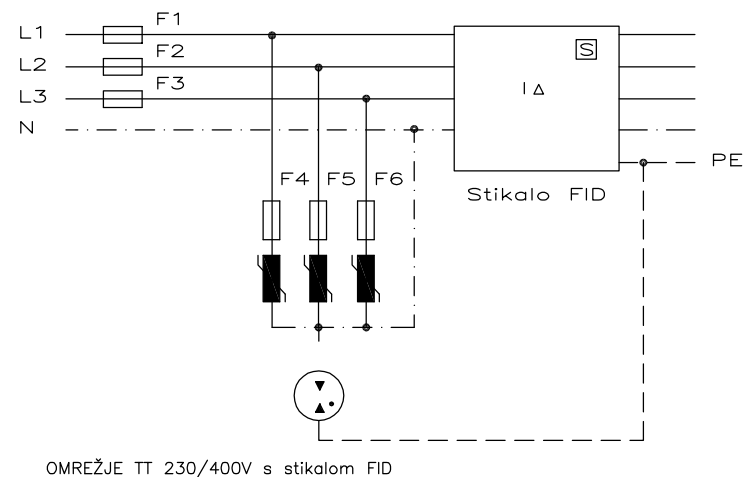
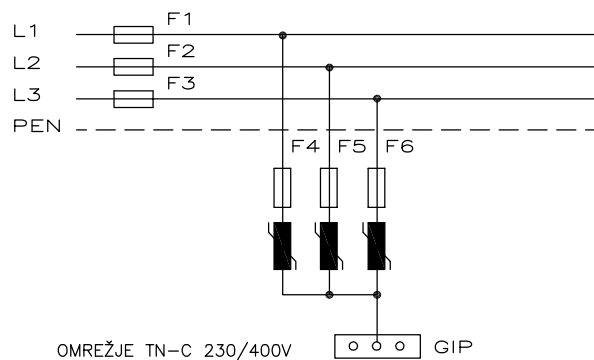
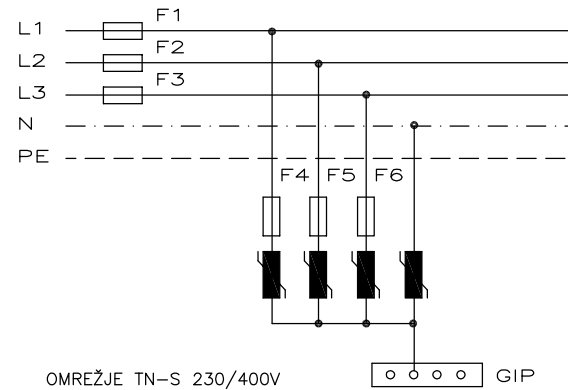


VEZAVE PRENAPETOSTNIH ODVODNIKOV

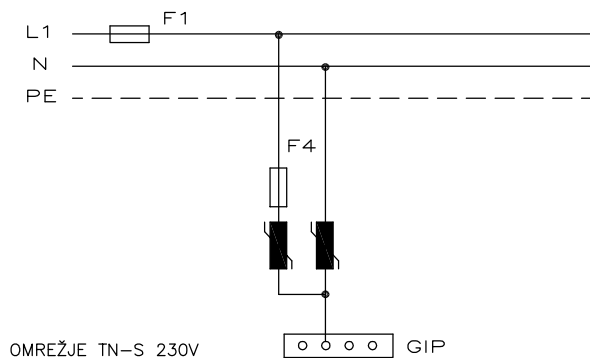

OPOMBA:

Zaščitne varovalke F4–F6 se vgradijo
kadar so predvarovalke F1–F3 > 100A

izdelal	C. Peterlin IZS E-9024	vrsta proj.dok.	Investitor / Objekt	Vsebina risbe	risba
odg. projekt.	mag. B. Glavnik u.d.i.e., E-0002	PZI	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana	IZENAČITEV POTENCIALOV	GIP1.0
št. načrta	ELD-18-001-50		Ljubljanski grad, vinoteka		list 5/
datum	februar 2018				